

天星冷链管理系统

V1.0

Efficient Cold Chain Management System

温控区域>历史数据查询>温湿度数据折线图

时间区间:

2025-05-01 00:00:00 ~

2025-05-31 23:59:59

查询

返回

GCP药房常温库

区间内最高温: 20.05°C


区间内最低温: 18.77°C

探头编号: 0074

仓库: 宣武医院 温控区域: GCP药房(内)

温度折线图

宣武医院 GCP药房(内)

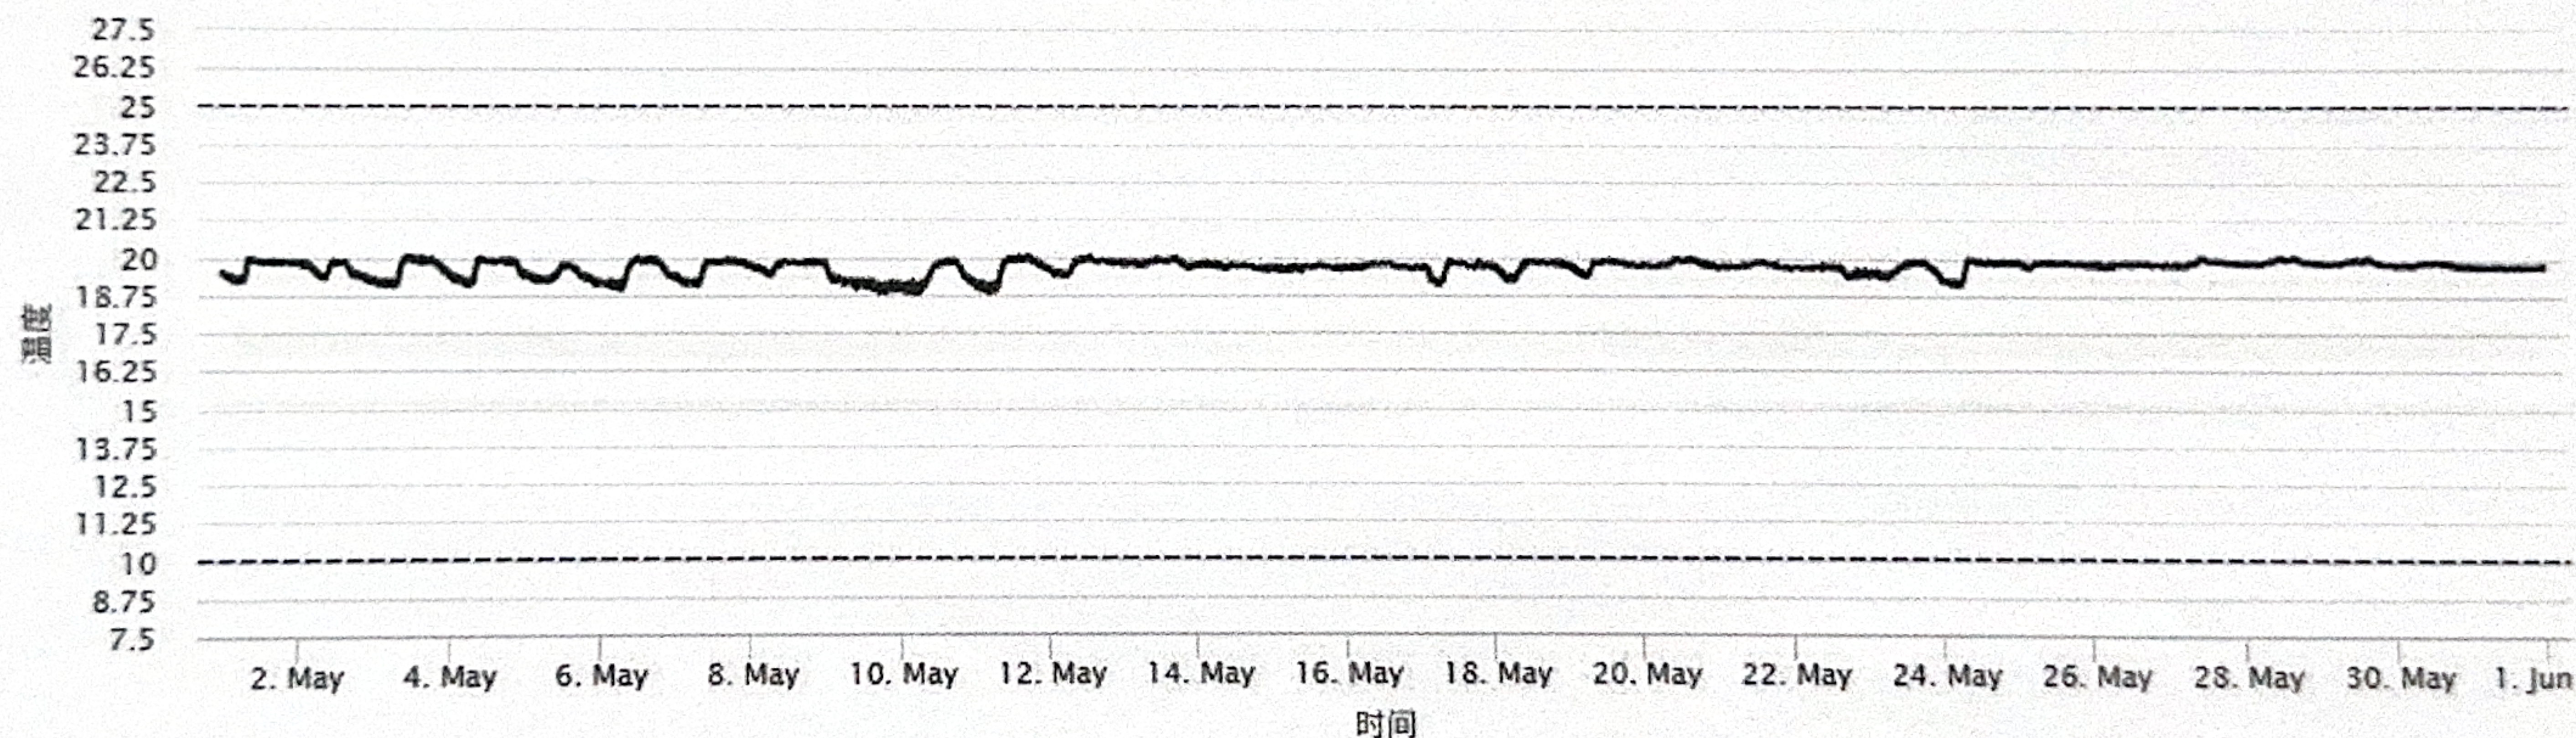

← 0074

Handwritten signature and date: 25.6.3

Highcharts.com